


# Компоненты управления для систем ЧПУ

SINUMERIK PCU 50/PCU 70

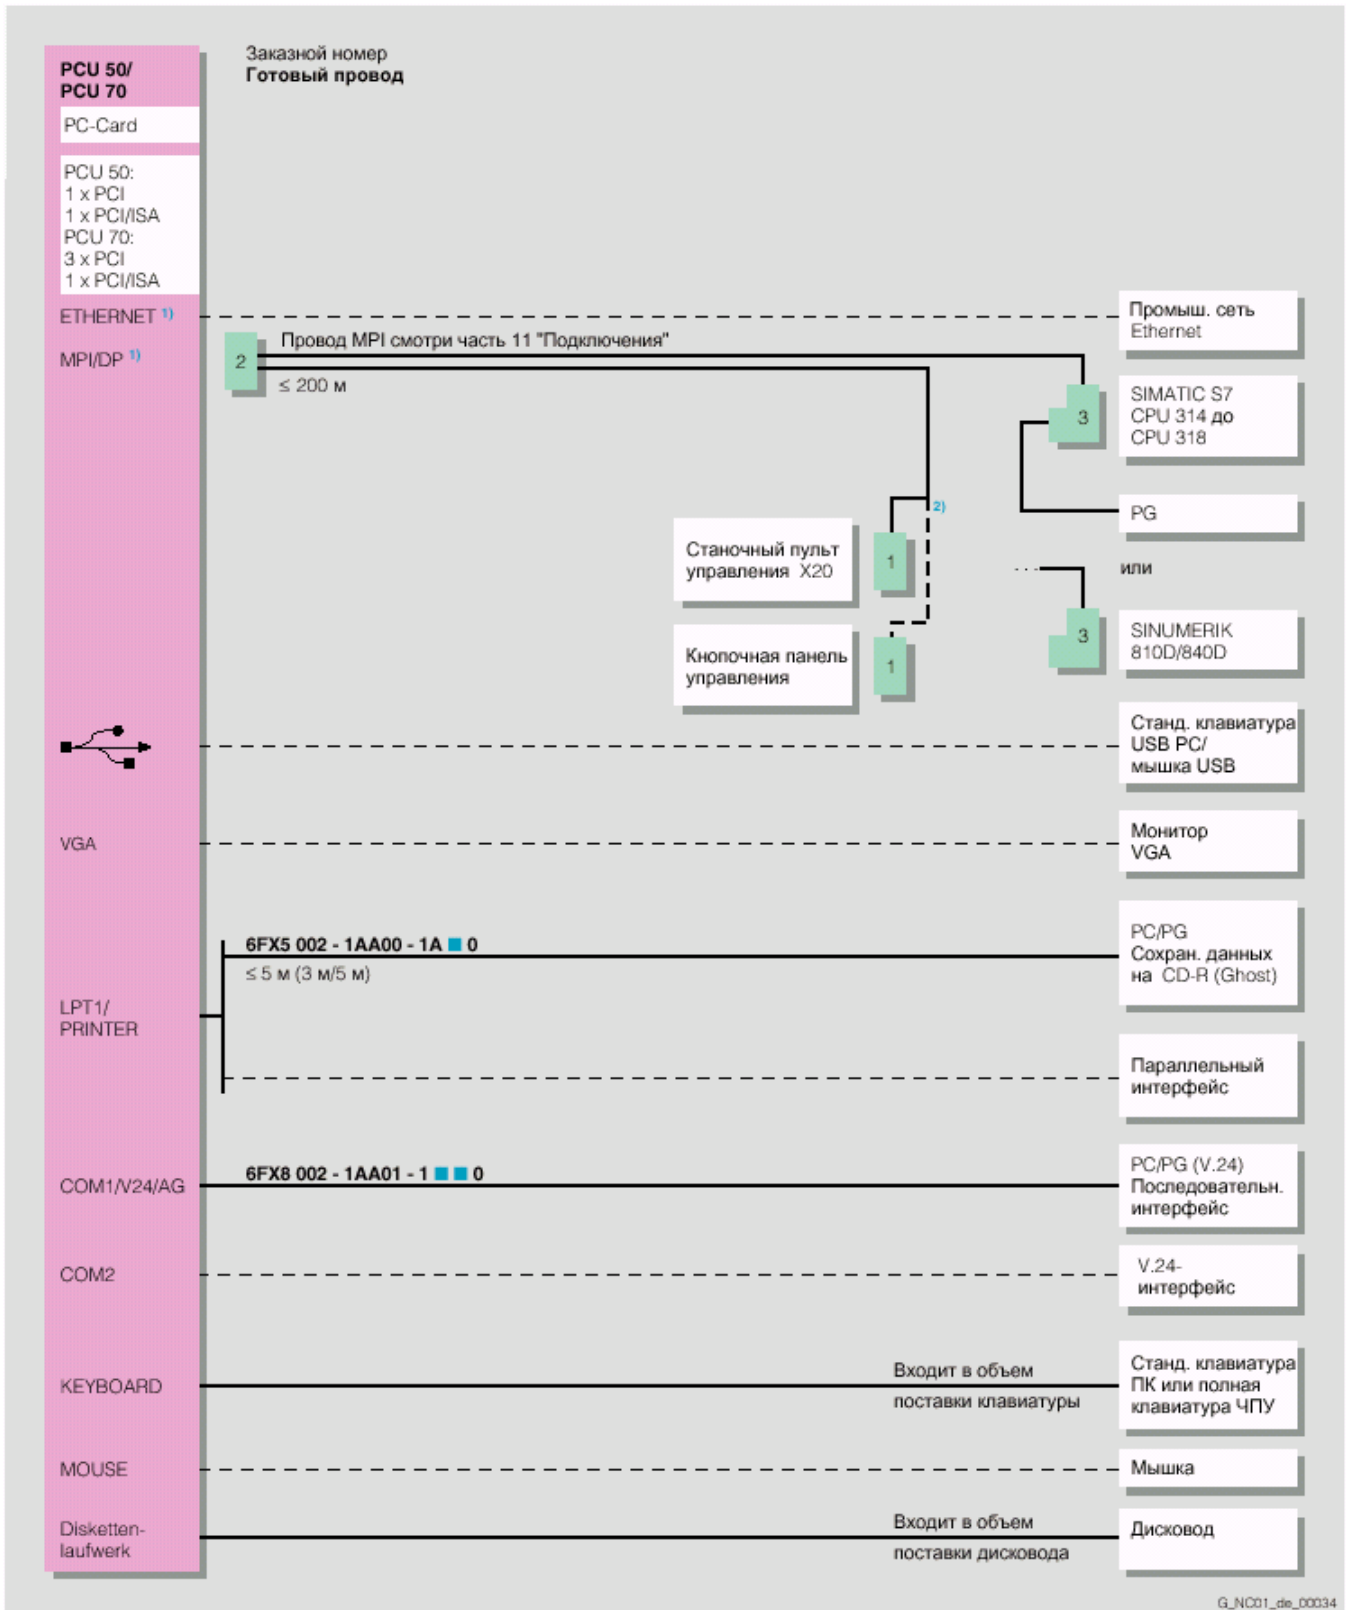

Пожалуйста, обратите внимание на максимально допустимую длину кабелей (например, ≤ 200 м). Использование кабелей большей длины может привести к ошибкам функционирования. Коды длин для готовых кабелей Вы можете найти в «Приложении».

- 1) При использовании интерфейса ETHERNET в гнезде MPI/DP необходимо использовать провод MPI с прямым (неизогнутым) штекером/отводом кабеля, иначе гнездо ETHERNET будет перекрыто (смотри часть 11 «Подключения»).
- 2) MSTT и кнопочная панель управления также могут использоваться вместе.